

Монтажная схема станции очистки сточных вод "ИТАЛ АНТЕУ 4"

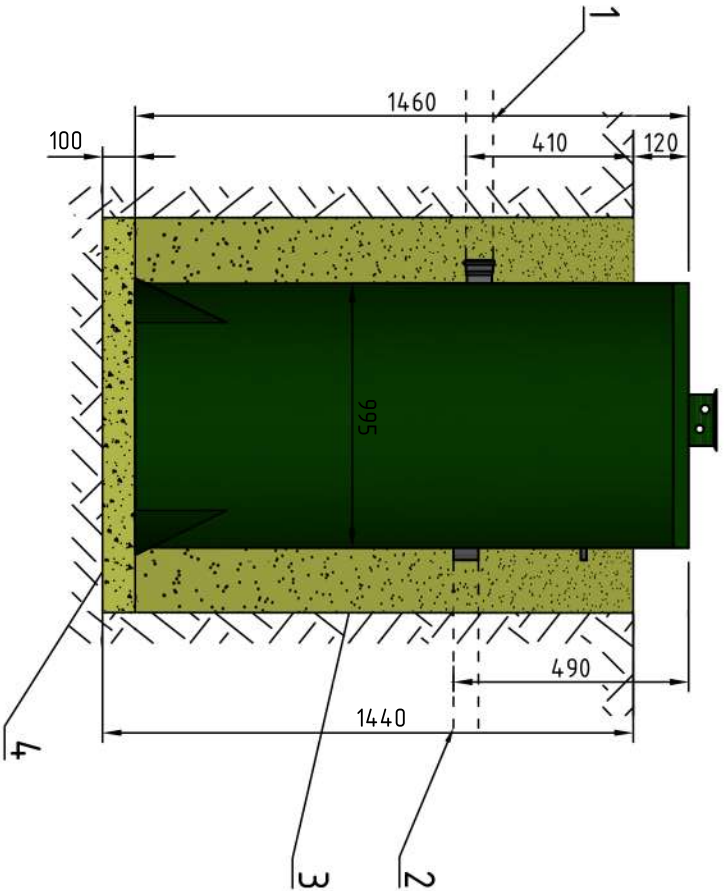
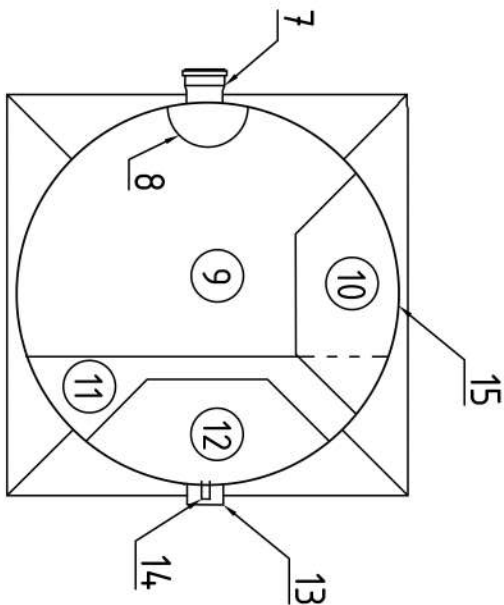
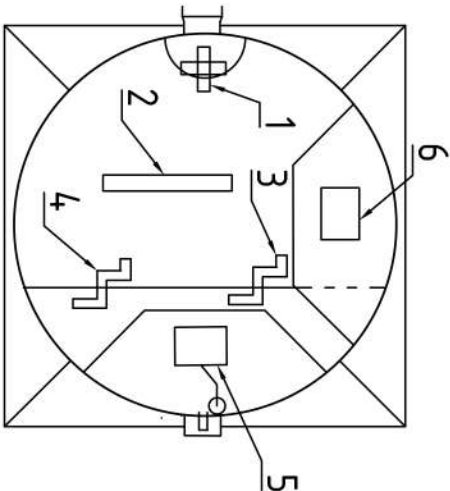
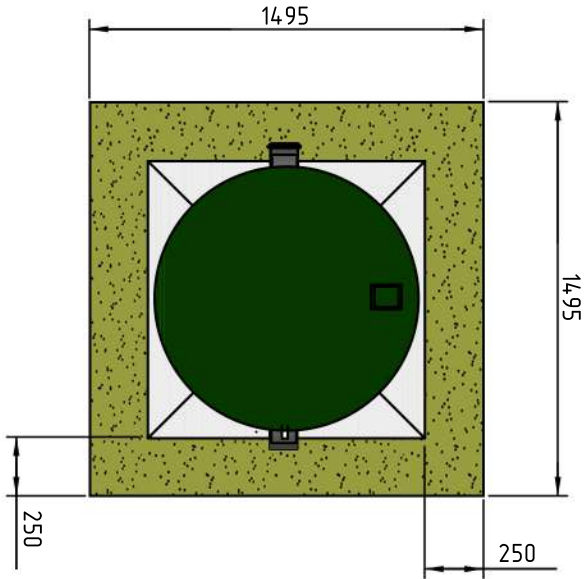


Схема носил рекомендательный характер

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ |                       |          |
|------------------------------|-----------------------|----------|
| №                            | НАЗВАНИЕ              | ОПИСАНИЕ |
| 1                            | Подводящая труба      | φ110 мм  |
| 2                            | Отводящая труба       | φ110 мм  |
| 3                            | Обратная засылка      | Песок    |
| 4                            | Подушка утрамбованная | Песок    |

При монтаже оборудования в водоносный грунт с риском обвала котлована следует применять деревянную опалубку. Для изготовления опалубки использовать обрезную доску 50мм.

Разработку котлована и иные земляные работы вести с учетом правил безопасности проведения земляных работ.

Заполнение объема станции водой производить поэтапно, с одновременной обратной отсыпкой котлована.

Для обратной отсыпки применять песок с последующей проливкой водой для его уплотнения.

\*При определении уровня грунта в зоне монтажа оборудования учитывать возможные работы по благоустройству участка, что может повлечь за собой изменение текущего уровня грунта.

\*\*При необходимости высота горловины станции может быть увеличена путем наращивания. Минимальная высота наращивания составляет 300мм.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ |                                                |           |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| №                          | НАЗВАНИЕ                                       | ОПИСАНИЕ  |
| 1                          | Аэрационная мешалка                            |           |
| 2                          | Мембранный аэратор                             |           |
| 3                          | Эрлифт №1                                      |           |
| 4                          | Эрлифт №2                                      |           |
| 5                          | Насос с датчиком уровня воды                   | Опция     |
| 6                          | Воздушный мембранный компрессор                |           |
| 7                          | Патрубок для подводящего коллектора            | φ110      |
| 8                          | Зона первичной обработки сточных вод           | Дробление |
| 9                          | Зона аэрации сточных вод                       |           |
| 10                         | Зона отстаивания/денитрификации сточных вод    |           |
| 11                         | Камера удаления осевшей воды                   |           |
| 12                         | Патрубок для самотечного отвода очищенной воды | φ110      |
| 13                         | Патрубок для принудит. отвода очищенной воды   | φ25       |
| 14                         | Камера размещения электрооборудования          |           |
| 15                         | Точка ввода кабеля питания                     |           |

|      |      |         |      |      |            |  |
|------|------|---------|------|------|------------|--|
| Изм. | Лист | № докум | Подп | Дата | 000 "ИТАЛ" |  |
|      |      |         |      |      |            |  |