




## МОНТАЖНАЯ СХЕМА BIODEVICE модельного ряда ЭКО+

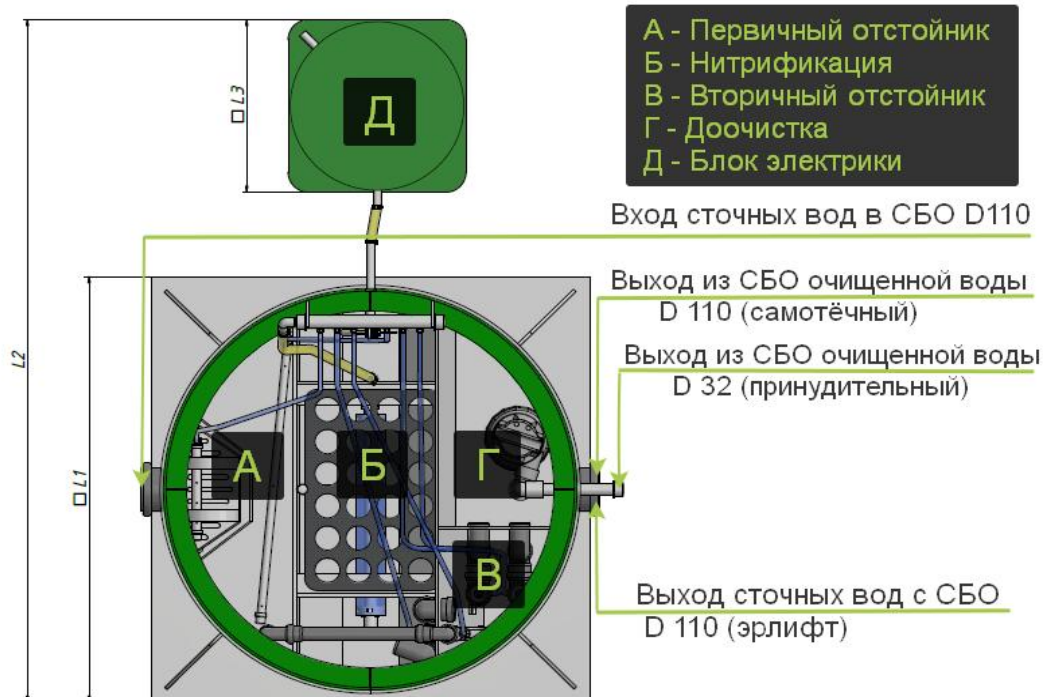

|  <b>BIODEVICE</b><br>Модель станции | Габаритные размеры |           |     |      | Вход сточной воды | Выход чистой воды | Размеры котлована |        |        | Высота песчаной подушки | Выемка грунта | Засыпка (ЦСП или песок) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                     | L1                 | L2        | L3  | L    |                   |                   | длина             | ширина | высота |                         |               |                         |
| Модель станции                                                                                                      | мм                 | мм        | мм  | мм   | мм                | мм                | мм                | мм     | мм     | мм                      | м3            | м3                      |
| <b>Биодевайс ЭКО+</b>                                                                                               |                    |           |     |      |                   |                   |                   |        |        |                         |               |                         |
| <b>ЭКО+ 2</b>                                                                                                       | 810                | 1600-1800 | 430 | 1150 | 410               | 530               | 1150              | 1150   | 1750   | 150                     | 2,3           | 1,4                     |
| <b>ЭКО+ 3</b>                                                                                                       | 1060               |           | 430 | 1400 | 410               | 530               | 1400              | 1400   | 1750   | 150                     | 3,4           | 1,7                     |
| <b>ЭКО+ 5</b>                                                                                                       | 1200               |           | 430 | 1540 | 410               | 530               | 1540              | 1540   | 1750   | 150                     | 4,2           | 1,8                     |
| <b>ЭКО+ 8</b>                                                                                                       | 1460               |           | 430 | 1800 | 410               | 530               | 1800              | 1800   | 1750   | 150                     | 5,7           | 2,1                     |

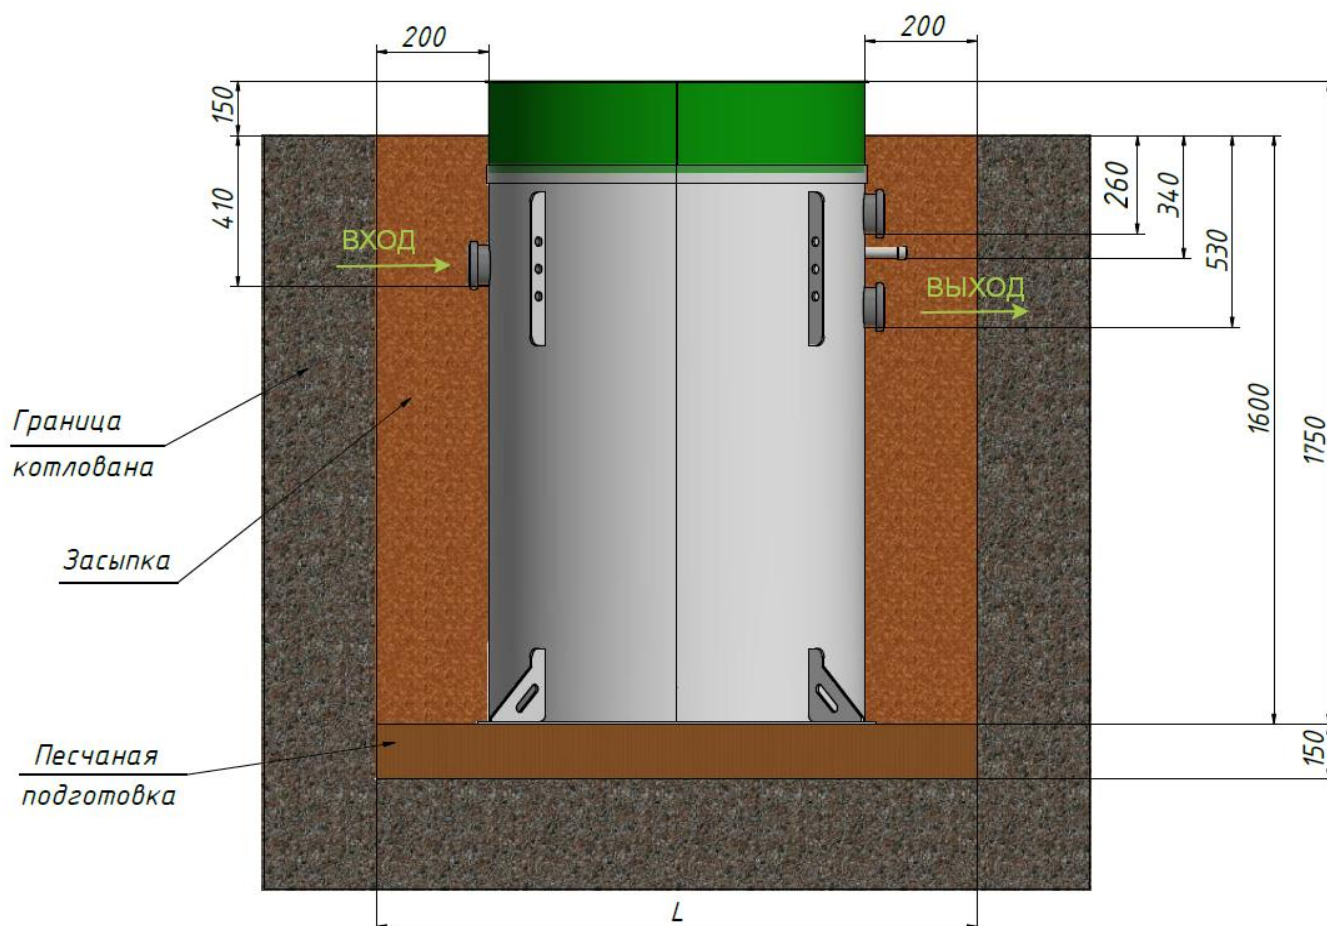

## Схема монтажа блока электрики

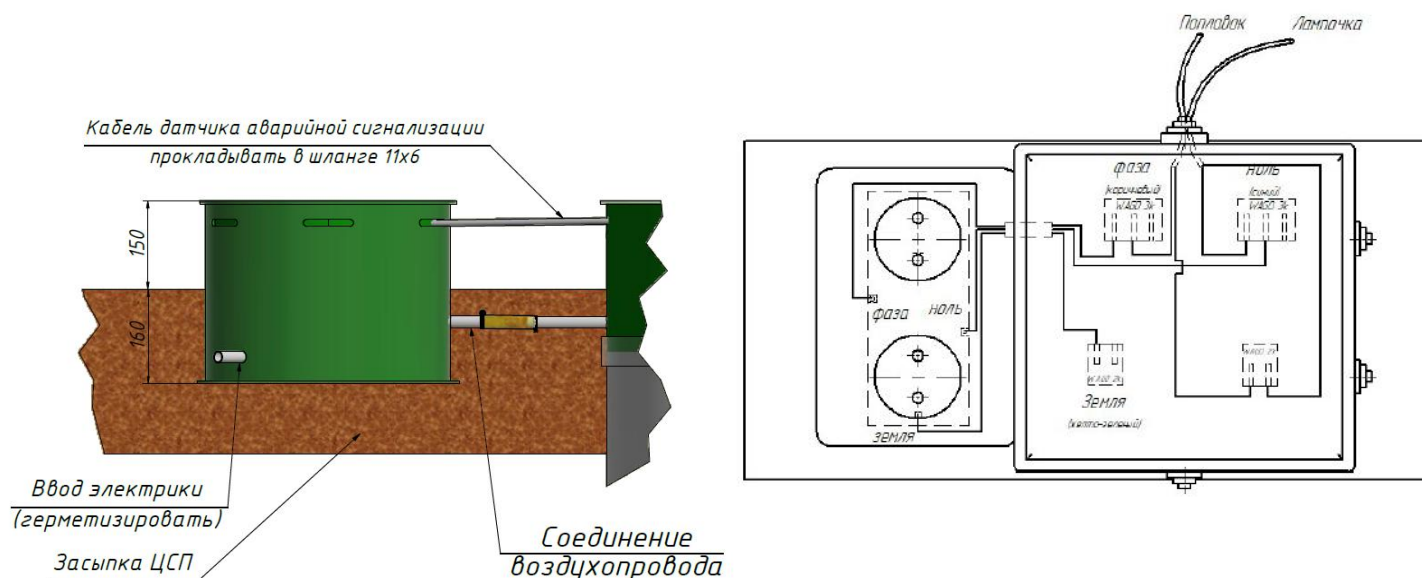

## Порядок производства работ

1. Подготовка котлована согласно размерам, указанным в таблице;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотнённую песчаную подушку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и прокладка кабеля;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Подключение питающего кабеля согласно электрической схеме в паспорте на СБО;
7. Произвести обратную засыпку цементно-песчаной смесью или песком без камней. Вид засыпки предусматривается в зависимости от уровня грунтовых вод. Трамбовать через каждые 200 мм и проливать водой каждый слой с одновременным заполнением водой отсеков станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию.



**BIODEVICE**

автономная канализация