


МОНТАЖНАЯ СХЕМА BIODEVICE модельного ряда ГОСТ, ГОСТ+

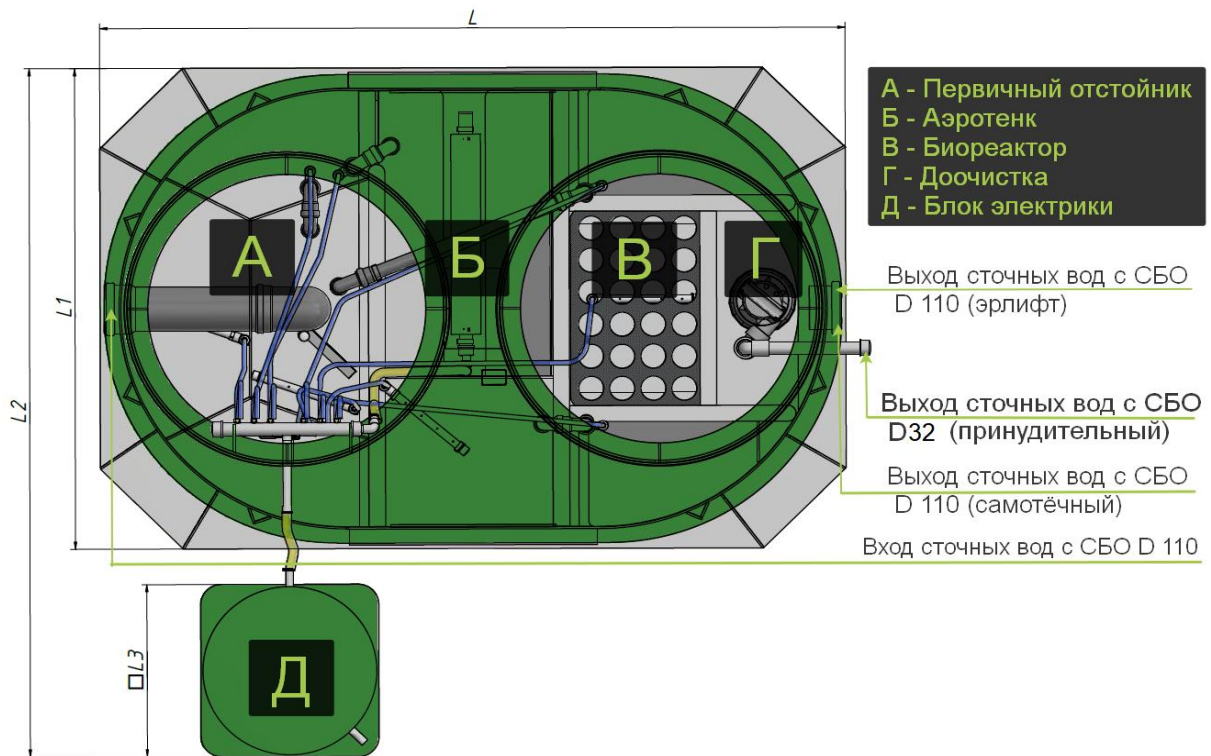

 BIODEVICE	Габаритные размеры					Вход сточной воды	Выход чистой воды	Размеры котлована			Высота песчаной подушки	Выемка грунта	Засыпка (ЦСП или песок)
	L	L1	L2	L3	H1			В	ширина	высота			
Модель станции	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	м3	м3
Биодевайс ГОСТ / ГОСТ+													
ГОСТ 3 / ГОСТ+ 3	1800	1200	1600-1800	430	1400	560	640	2140	1600	1400	150	4,8	2,0
ГОСТ 5 / ГОСТ+ 5	1800	1200		430	1960	560	640	2140	1600	1960	150	6,7	2,7
ГОСТ 8 / ГОСТ+ 8	3000	1200		530	1960	560	640	3340	1600	1960	150	10,5	3,6


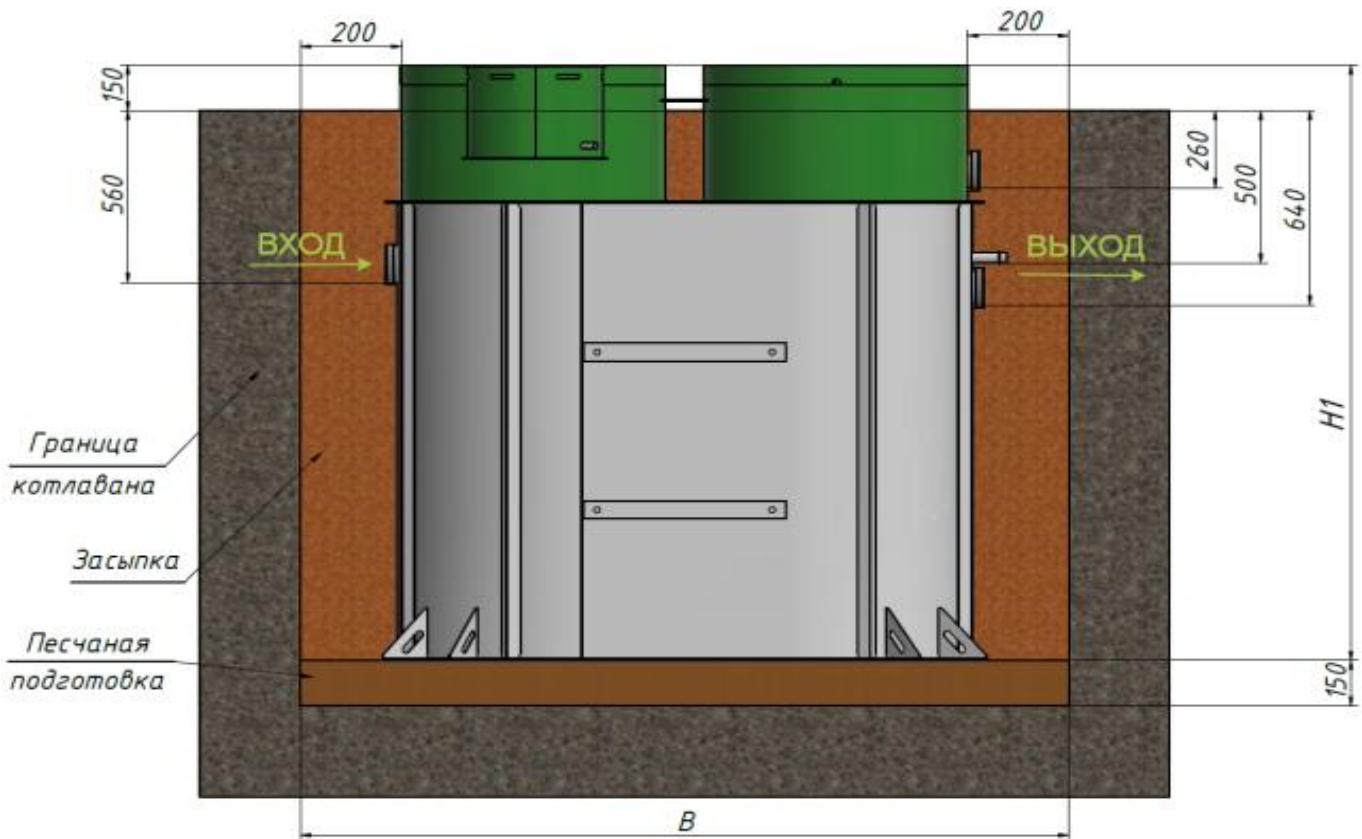


Схема монтажа блока электрики



Порядок производства работ

1. Подготовка котлована согласно размерам, указанным в таблице;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотнённую песчаную подушку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и прокладка кабеля;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Подключение питающего кабеля согласно электрической схеме в паспорте на СБО;
7. Произвести обратную засыпку цементно-песчаной смесью или песком без камней. Вид засыпки предусматривается в зависимости от уровня грунтовых вод. Трамбовать через каждые 200 мм и проливать водой каждый слой с одновременным заполнением водой отсеков станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию.

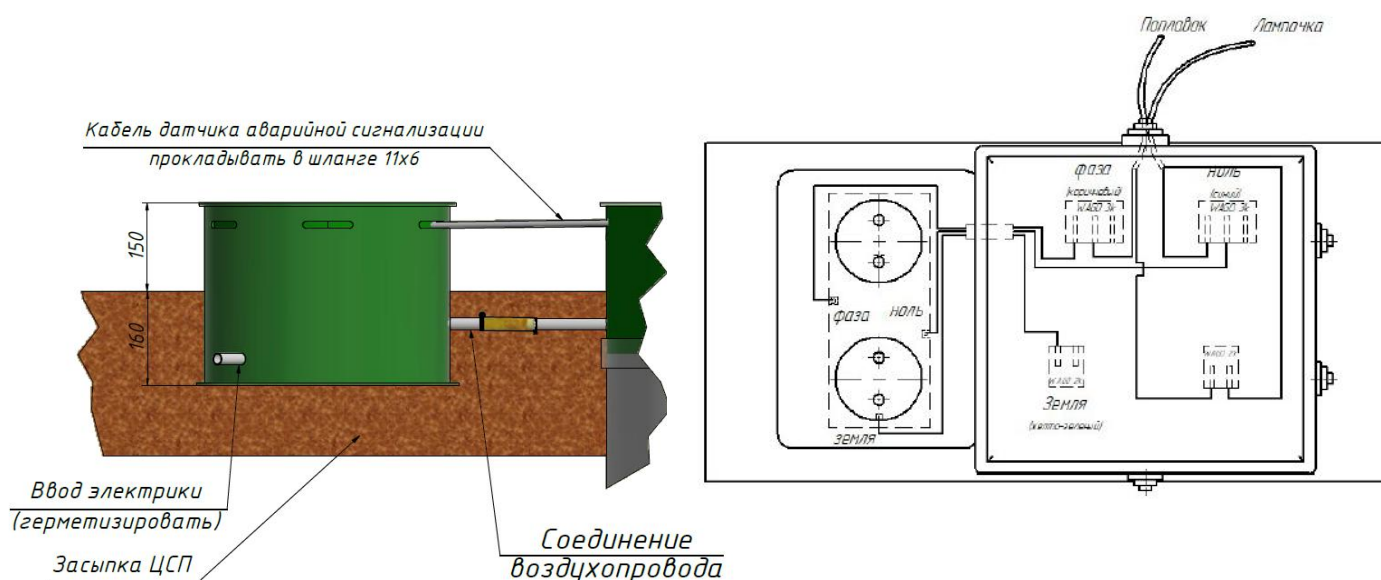

BIODEVICE
автономная канализация